

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Белебеевский межрайонный филиал
г. Белебей, ул. Волгоградская, д. 4/1, тел/факс 4-24-56
Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.062.11
зарегистрирован в Государственном реестре
за № РОСС RU.0001.513192
действительно до 07.10.2014 г.



Утверждаю
Главный врач
Белебеевского межрайонного филиала
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан»

М. М. Насриев

Протокол лабораторных исследований № 2227.П

от «28» июня 2010г.

- 1. Наименование и адрес лаборатории:** Испытательный лабораторный центр, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1
- 2. Место проведения испытаний:** бактериологическая лаборатория, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1
- 3. Наименование и юридический адрес заказчика:** Белебеевский ТО Управления Роспотребнадзора по РБ Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1
- 4. Цель исследования:** распоряжение № 134 от 25.05.2010г.
- 5. Место отбора образцов:** водоразборная колонка по ул. Советская, 31; сельское поселение Тузлукушевский сельсовет МР Белебеевский район РБ, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Тузлукуш
- 6. Количество отобранных образцов:** 50,5 л
- 7. Дата и время отбора образцов:** 24.06.2010 г. 11ч 35 мин
- 8. Кем отобраны пробы:** помощником санитарного врача Хусамовой З.Г.
- 9. Дата и время поступления проб:** 24.06.2010 г. 14ч 20 мин
- 10. Наименование испытываемых образцов (проб), их характеристики –** вода питьевая централизованного водоснабжения
- 11. Код пробы:** 1.10.2227.П

Результаты испытаний:

Микробиологические показатели:

Наименование показателей	Фактическое значение	Нормативное значение	НД на метод
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	В 100,0 мл не обнаружено	Отсутствие в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	В 100,0 мл не обнаружено	Отсутствие в 100,0 мл	
Общее микробное число (ОМЧ)	В 1,0 мл - 3	не более 50 в 1 мл	
Цисты лямблий	В 50,0л не обнаружены	В 50,0л не допускаются	МУК 4.2.2314-08

Ответственный за оформление протокола


Р.В.Райманова

Руководитель ИЛЦ

Е.Д. Жидкова

Заключение

Исследованный образец воды питьевой централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

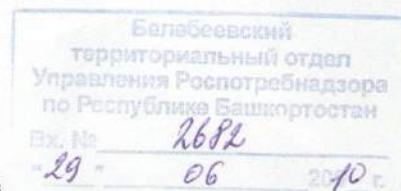

Заведующий отделом по экспертизе

А.Г. Шакиров

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ